


**POROČILO O DELOVANJU NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
ZA MESEC OKTOBER 2010 – REDNI REMONT**



NEK v oktobru ni proizvajala električne energije, ker je bila v rednem remontu.

Diagram obratovanja NEK za mesec OKTOBER 2010

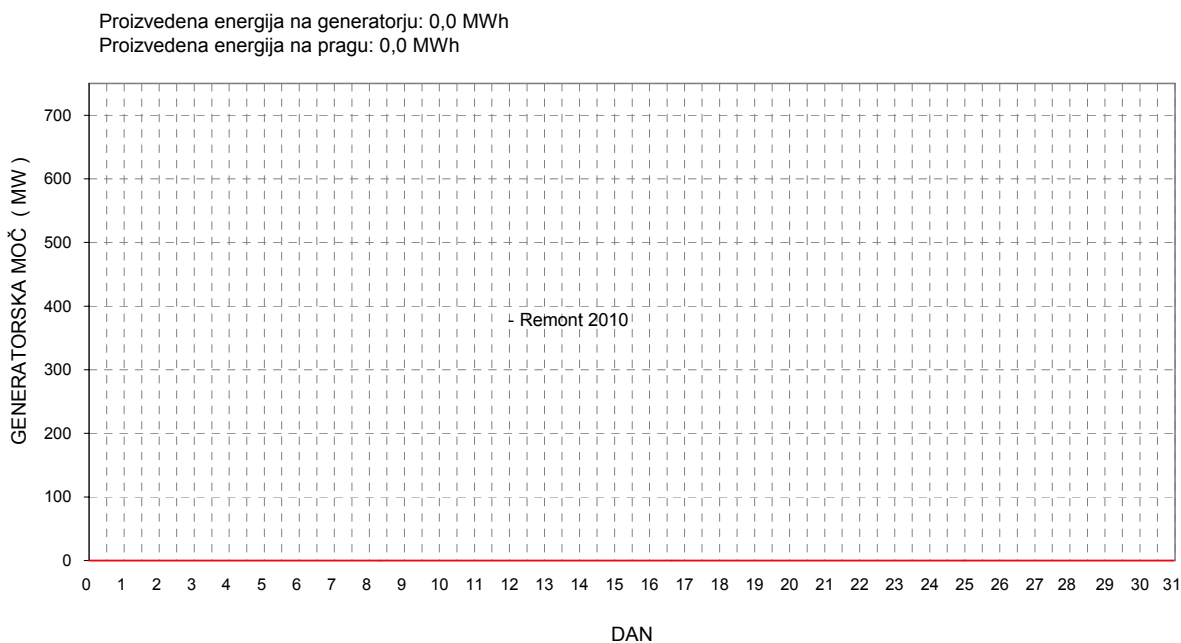

Reka Sava se zaradi delovanja NEK v oktobru ni segrevala.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v oktobru znašal za tritij 1,35 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0233 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μ Sv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v oktobru znašal 0,38 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 15 paketov (3,12 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.